


eControl Panel – pH Wert gesteuerte Dosierung



Aufbau

Steckdose
für eine
Pumpe

Verteiler

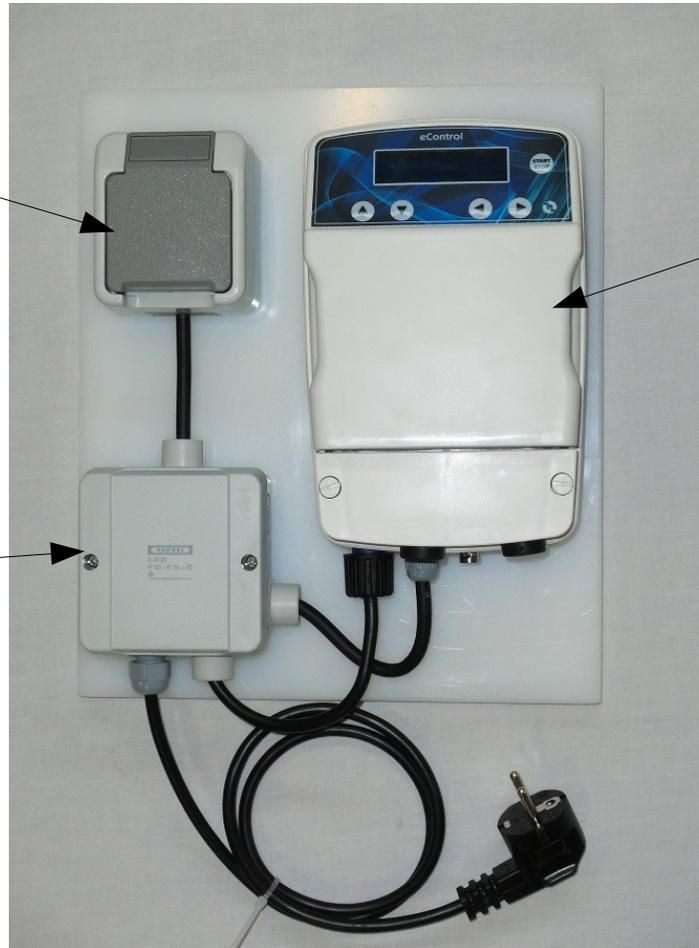

eControl


Komponenten Stückliste

Komponenten

- 1x Etatron eControl (muss separat erworben werden)
- 1x Steckdose zum ansteuern einer Pumpe (optional können auch zwei Steckdosen, gegen Aufpreis, verbaut werden)
- 1x Verteiler Kasten
- 1x PE Platte 300x260mm
- Verbrauchsmaterial
- Funktionstest

Das Panel wird auf seine Funktion getestet und auf Wunsch programmiert werden.

PIN Belegung

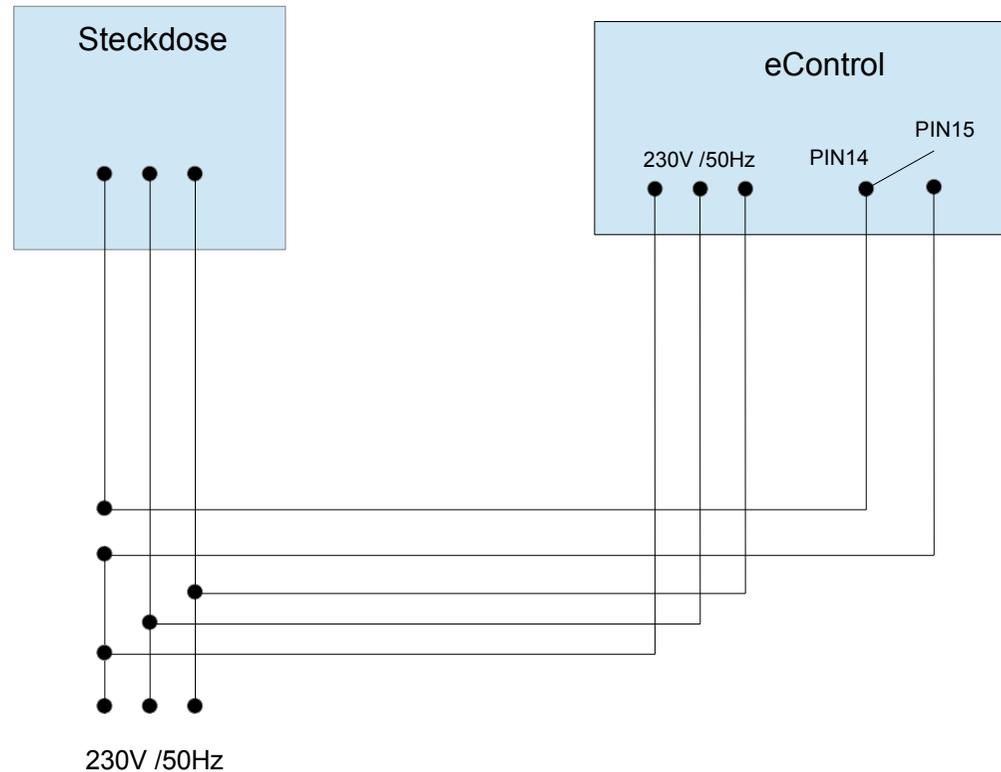

Möglichkeiten der PIN Belegung:

PIN 14/15: muss belegt werden, wenn der pH-Wert von zu hoch ist,
Set Point 2 programmieren und ACID einstellen

PIN 16/17: muss belegt werden, wenn der pH-Wert zu niedrig ist,
Set Pint 1 programmieren und ALCA einstellen